

Dopyt alebo objednávka na Zortström centrálu -čistý formulár

1. Nakreslenie schémy budúceho zariadenia, môže to byť ručne urobená škica alebo predbežný výstup z Autocadu. Podstatné je vedieť aké budú okruhy zdrojov a aké budú okruhy odberov aby sa mohol určiť počet vývodov a ich svetlosti

Váš návrh schémy zariadenia


2. Tabuľka predpokladaných svetlostí pripojovacích vývodov

Do 25kW	35kW	70kW	120kW	200kW	440kW	600kW	840kW	1400kW	1900kW
DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DM100	DN125	DN150


3.Podklady pre prepočet

[illegible]

4. Typ a počet vrstiev Zortström centrál

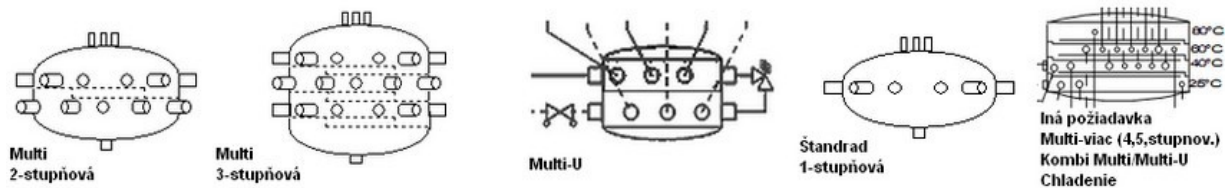

5. Rozloženie vývodov

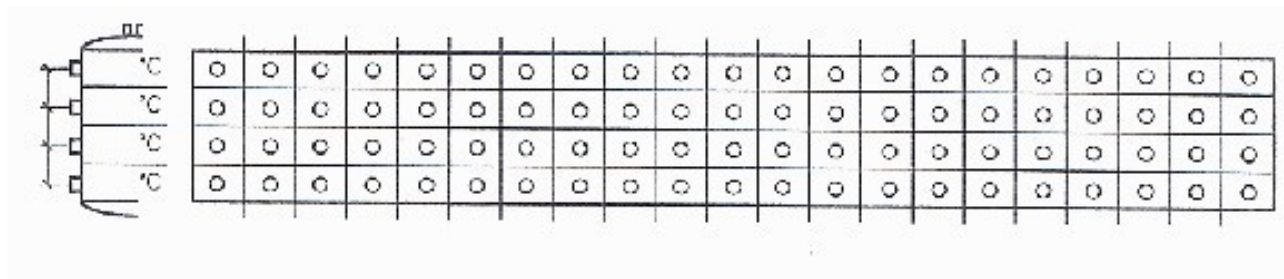

6. Spôsob napojenia vývodov

Navarovacie	Závitové vnútorné	Závitové vonkajšie	Prírubové

7. Spôsob montáže

Stĺp - montáž na podlahu	Montáž zavesenie na strop	Montáž na stenu

8. Spôsob izolácie

Neizolovať	Predizolovať	Finálna izolácia (Al)

9. Montážna konzola (pre upevnenie telesa centrál) - počet :

10. Poznámky

Kontakt na technického a
obchodného zástupcu

integra@stonline.sk
tel. 02/5341 34 81

INTEGRA Slovakia s.r.o.
Prievozská 11/B, 82109 Bratislava.

Podklady pre prepočet

[illegible]